


SCHEMAT MONTAŻOWY WĘZŁÓW  
WODOCIĄGOWYCH

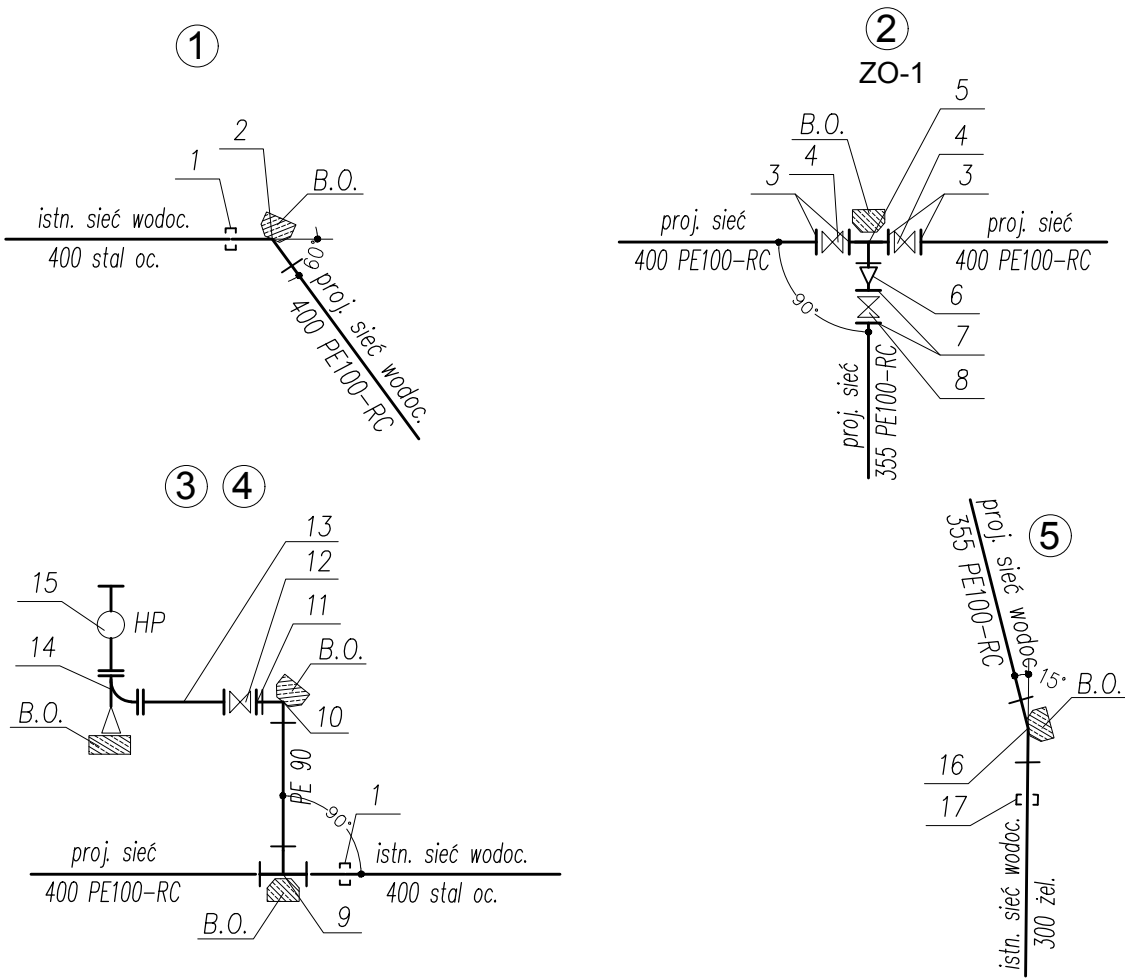

Nr	Nr kat.	Rodzaj armatury lub kształtki	Szt.
1	7974	Łącznik SYNOFLEX Dn400/400 PE/stal	2
2	-	Łuk 60° Dn400 PE	4
3	0400	Kołnierz specjalny "System 2000" Dn400	4
4	4000E2	Zasuwa klinowa żeliwna kołnierzowa typu E2 Dn400	2
4/1	9500E2	Obudowa teleskopowa Dn400 Rd=1,5m	2
4/2	1750	Skrzynka uliczna żeliwna "sztywna"	2
5	-	Trójnik równoprzelotowy Dn400 PE	1
6	-	Redukcja Dn 400/355 PE	1
7	0400	Kołnierz specjalny "System 2000" Dn300/355	2
8	4000E1	Zasuwa klinowa żeliwna kołnierzowa typu E1 Dn300	1
8/1	9500A	Obudowa teleskopowa Dn300 Rd=1,5m	1
8/2	1750	Skrzynka uliczna żeliwna "sztywna"	1
9	-	Trójnik redukcyjny Dn400/90 PE	1
10	-	Łuk 90° Dn90 PE	1
11	0400	Kołnierz specjalny "System 2000" Dn80/90	1
12	4000E1	Zasuwa klinowa żeliwna kołnierzowa typu E1 Dn80	1
12/1	9500A	Obudowa teleskopowa Dn80 RD=1,5m	1
12/2	1750	Skrzynka uliczna żeliwna "sztywna"	1
13	0530	Króciec dwukołnierzowy kształtka FF Dn80 L=1,0m	1
14	0290	Łuk kołnierzowy 90° ze stopką kształtka N Dn80	1
15		Hydrant nadziemny Dn80 (zabezpieczenie przed kradzieżą wody)	1
16	-	Łuk 15° Dn355 PE	1
17	7974	Łącznik SYNOFLEX (300/300) Dn355/300 PE/żel.	1

UWAGA:

Dopuszcza się zmianę technologii węzłów wodociągowych- dobór kształtek i armatury pod warunkiem akceptacji rozwiązania technicznego przez służby techniczne administratora sieci wodociągowej oraz projektanta. Każda zmiana bezwzględnie musi być uzgodniona ponownie przez PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.

Jednostka projektująca:		PRACOWNIA PROJEKTOWA DROGOWNICTWA ul. Mickiewicza 23a/41, 27-600 Sandomierz tel: 502 564 201, e-mail: <a href="mailto:piotrzych1@interia.pl">piotrzych1@interia.pl</a>		
Inwestor:		Gmina Miejska Sandomierz Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz		
Temat:		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Armii Krajowej w Sandomierzu PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ		
Nazwa rysunku:		SCHEMATY MONTAŻOWE WĘZŁÓW WODOCIĄGOWYCH		
	FAZA OPRACOWANIA:	DATA:	SKALA:	Nr rysunku
	PROJEKT BUDOWLANY	VII 2017		3
Branża:	Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
SANITARNA	Projektant	mgr inż. Grażyna Stypa	PDK/0001/POOS/08	
	Sprawdził	mgr inż. Zdzisław Żurecki	PDK/0005/POOS/07	